



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 92930643000152 Fantasia : ECOPLAN ENGENHARIA LTDA

Razão Social : ECOPLAN ENGENHARIA LTDA

Endereço : R FELICISSIMO DE AZEVEDO N.º 925

Complemento :

Cidade / UF : PORTO ALEGRE / RS

CEP : 90540110

### Funcionário

Nome : Evandro Silva Bueno Junior

Setor: GHE 01 - OBRAS CAMPO GRANDE/MS

CPF : 03746809142

Cargo: ESTAGIARIO

RG : 2202724-6 / SESP/MT

Nascimento: 26/06/1999

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/13

OE: 20/13

##### COM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

#### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Sim

Cuiabá 21 de janeiro de 2026

Resultado: NORMAL

*Dra. Carolina Vieira Ormonde*  
Médica  
CRM-MT 13330

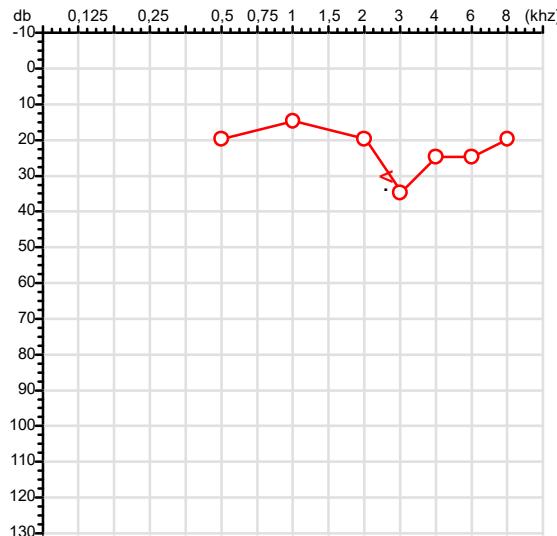
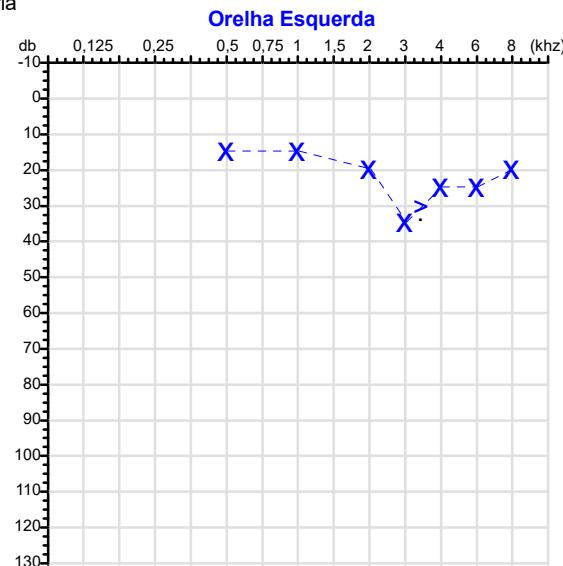
Dra. Carolina Vieira Ormonde  
CRM-MT 13330  
NIS 19030722315

Autenticação Assinatura :6A4511714F2D8C01F85D370CBE181E98  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

CPF :037.468.091-42  
 CNPJ :92.930.643/0001-52  
 Nascimento :26/06/1999  
 Motivo :Periódico  
 Repouso :14h  
 Data do Exame : 21/01/2026

Paciente :Evandro Silva Bueno Junior  
 Razão :ECOPLAN ENGENHARIA LTDA  
 Idade : 26 anos  
 Setor :GHE 01 - OBRAS CAMPO GRANDE/MS  
 Função :ESTAGIARIO

RG :2202724-6/SESP/MT

**Orelha Direita****Audiometria****Aérea**

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | NDG  | 20  | 15 | 20 | 35 | 25 | 25 | 20 |

**Óssea**

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3  | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|----|-----|-----|
| OD db | NDG  | NDG | NDG | NDG | 30 | NDG | NDG |

**Médias Tritonais**

| Khz   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | 20  | 15 | 20 | 18 | 35 | 25 | 25 | 28 |

**Laudo Clínico OD**

Alteração auditiva neurosensorial com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiometrítica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
 Fonoaudiólogo  
 Audiologia Clínica e Ocupacional  
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
 Fonoaudiólogo  
 CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :EA6106F6CD3C239A3AA6B6015EAFC8E3  
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Evandro Silva Bueno Junior*

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiômetro :AVS500 - VIBRASOM  
 Última Aferição :12/08/2025