



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 24764706000198 Fantasia : BIOLOGICA COMERCIO E MANIPULACAO
Razão Social : BIOLOGICA COMERCIO E MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
Endereço : AV GENERAL MELLO N.º 137 Complemento :
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78015300

Funcionário

Nome : Monique Borges da Silva Setor: LABORATORIO VIA SECA
CPF : 00715063146 Cargo: ENCARREGADO (A) DE QUALIDADE
RG : 15949745 / SESP MT Nascimento: 02/11/1985

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 23 de janeiro de 2026

Resultado: NORMAL

Dr^a Gabriela Nonato Dias
Médica
CRM-MT 16075

Dr^a. Gabriela Nonato Dias
CRM-MT 16075
NIS 271.18441.67-3

Autenticação Assintatura :A269155A2DA97F8FE77E297349FF2E91
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Exame n.º :794751

CPF :007.150.631-46
CNPJ :24.764.706/0001-98
Nascimento :02/11/1985
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 23/01/2026

Paciente :Monique Borges da Silva
Razão :BIOLOGICA COMERCIO E MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
Idade : 40 anos
Setor :LABORATORIO VIA SECA
Função :ENCARREGADO (A) DE QUALIDADE

RG :15949745/SESP MT

Orelha Direita

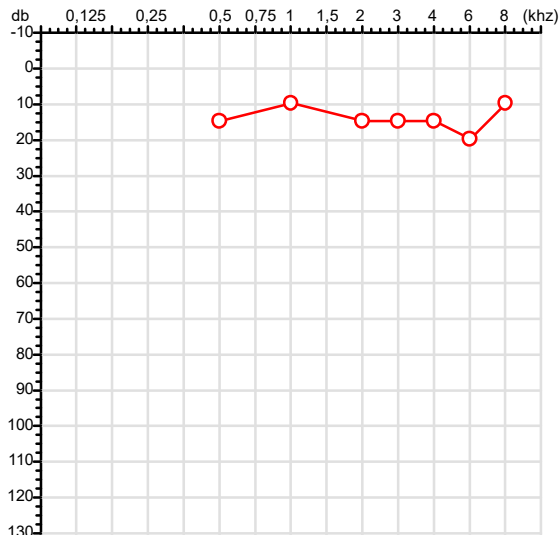

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	15	15	15	20	10

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	15	13	15	15	20	17

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :33F27651F89198D8276A36A065EF0263

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Monique Borges da Silva


** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Audiometria

Orelha Esquerda

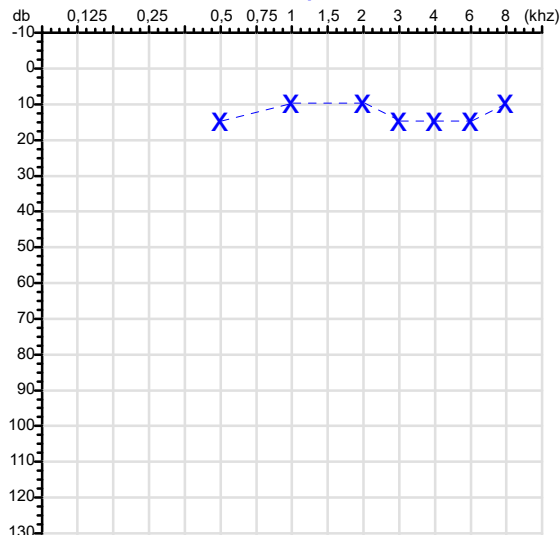

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	10	15	15	15	10

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	10	12	15	15	15	15

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Cod.: 568323	Paciente: Monique Borges da Silva	Sexo: Feminino	Idade: 40 (A)
Atendido em: 23/01/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 00715063146	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 23/01/2026 Liberado em: 26/01/2026 08:25

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	3,91	3,9 a 5,0/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	11,7	11,5 a 15,5g/dL
Hematócrito em %.....:	35,1	35,0 a 45,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	89,8	80,0 a 96,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	29,9	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	33,3	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	12,5	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	6.440/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	50,9%	3.278/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	50,9%	3.278/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	0,9%	58/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,8%	52/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	35,9%	2.312/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	11,5%	741/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	187.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	12,8/fl	6,7 a 10,0
Plaquetócrito.....:	0,24%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	16,1	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662