



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 06110817000441 Fantasia : ATIVA MATERIAS ELETRICOS LTDA EPP

Razão Social : ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Endereço : AV MANOEL JOSE DE ARRUDA N.º 1721

Complemento : SALA A

Cidade / UF : CUIABÁ / MT

CEP : 78070500

Funcionário

Nome : Evaldo Rennan Sousa Lima

Setor: GERAL

CPF : 06190252125

Cargo: OPERADOR DE EMPILHADEIRA

RG : 06190252125 / SSPMT

Nascimento: 02/06/1999

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J2

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J3

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 26 de janeiro de 2026

Resultado: NORMAL

Dra. Gabryella Nicoly C. Serra
Médica
CRM-MT 17341

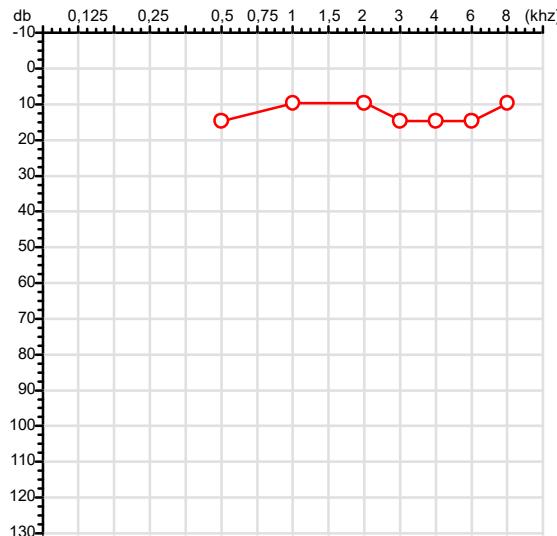
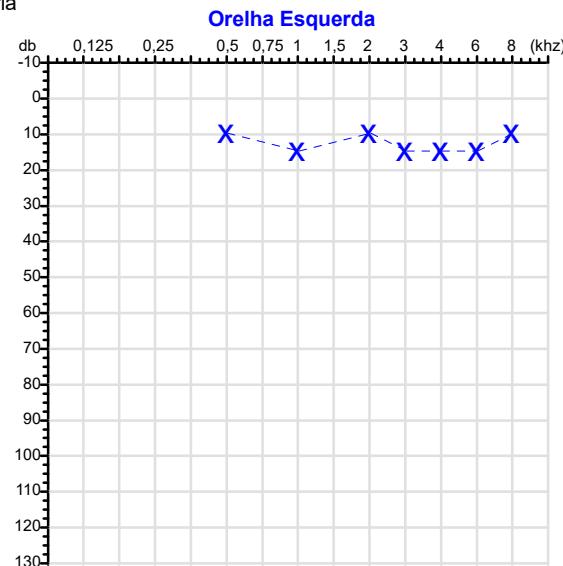
Dra. Gabryella Nicoly Carvalho Serra
CRM-MT 17341
NIS

Autenticação Assinatura :5E451B9F2B9B7B8C69B0F1D3650A61FC
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

CPF :061.902.521-25
 CNPJ :06.110.817/0004-41
 Nascimento :02/06/1999
 Motivo :Admissional
 Repouso :14h
 Data do Exame : 26/01/2026

Paciente :Evaldo Rennan Sousa Lima
 Razão :ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA
 Idade : 26 anos
 Setor :GERAL
 Função :OPERADOR DE EMPILHADEIRA

RG :06190252125/SSPMT

Orelha Direita**Audiometria****Aérea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	10	15	15	15	10

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	10	12	15	15	15	15

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :A60A4B5450ACB9614ECA5B8556C49369

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Evaldo Rennan Sousa Lima

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiômetro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	10	15	10	15	15	15	10

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	10	15	10	12	15	15	15	15

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)



Protocolo : 2601260916419 Data : 26/01/2026

Paciente : EVALDO RENNAN SOUSA LIMA

Nasc.: 02/06/1999 RG : 06190252125-SSPMT CPF: 06190252125

Exame : RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUais.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.

Dr. Leandro M. Colmanetti
Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

