



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 37457942000103 Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS  
Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA  
Endereço : RUA N N.º 244 Complemento : QUADRA 17  
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098400

### Funcionário

Nome : Paulo Roberto Ferreira Dos Santos Setor: MEDIA FORCA - ALMOXARIFADO - MEDIA FORCA  
CPF : 02698298146 Cargo: OPERADOR DE EMPILHADEIRA II  
RG : / Nascimento: 23/12/1987

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

##### COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

#### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 12 de fevereiro de 2026

Dr. João Batista de Almeida  
Médico  
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior  
CRM-MT 15709  
NIS 269.85078.64-6



Autenticação Assinatura : BE03D5DB2A0B94482AE2630F02CFBBAB  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

CPF :026.982.981-46 Paciente :PAULO ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS RG :/  
 CNPJ :37.457.942/0001-03 Razão :TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA  
 Nascimento :23/12/1987 Idade : 38 anos  
 Motivo :Demissional Setor :MEDIA FORCA - ALMOXARIFADO - MEDIA FORCA  
 Repouso :14h Função :OPERADOR DE EMPILHADEIRA II  
 Data do Exame : 12/02/2026

**Orelha Direita**

Audiometria

**Orelha Esquerda**

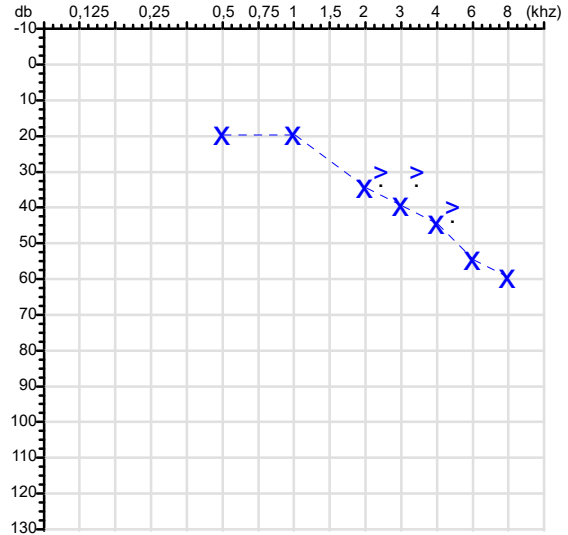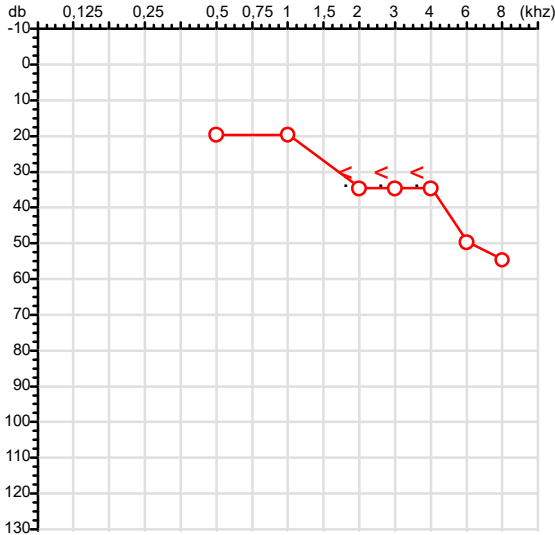

**Aérea**

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	35	35	35	50	55

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	35	40	45	55	60

**Ossea**

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	30	30	30	NDG

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	30	30	40	NDG

**Médias Tritonais**

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	35	25	35	35	50	40

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	35	25	40	45	55	47

**Laudo Clínico OD**

Alteração auditiva neurossensorial com configuração descendente acentuada

**Laudo Clínico OE**

Alteração auditiva neurossensorial com configuração descendente acentuada

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
 Fonoaudiólogo  
 Audiologia Clínica e Ocupacional  
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
 Fonoaudiólogo  
 CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :FC4A5DABAB1962CBBA1F6085A820365A  
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Paulo Roberto Ferreira Dos Santos*

**\*\* Assinado por biometria \*\***

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM  
 Última Aferição :12/08/2025

Protocolo:26021208411147

Data:12/02/2026

Paciente:PAULO ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS

Nasc.:23/12/1987 RG :-

CPF:02698298146

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

### Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.  
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.  
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.  
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.  
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.  
OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS.  
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.



---

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=109063076426167494539821824227>

