

Cod.: 572141	Paciente: Cristiano dos Santos Siqueira	Sexo: Masculino	Idade: 39 (A)
Atendido em: 23/02/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Registro Geral: CPF:	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 23/02/2026 Liberado em: 23/02/2026 18:54

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	4,74	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	14,5	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	41,6	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	87,8	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	30,6	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	34,9	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	11,6	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	12.740/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	74,0%	9.428/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	74,0%	9.428/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	3,1%	395/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,7%	89/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos....:	17,0%	2.166/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos...:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	5,2%	662/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas


Plaquetas.....:	298.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	9,1/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,270%	0,100 a 0,500%
PDW.....:	9,8	15,0 a 17,9%



Dra. Julia Cristina da Silva
 Biomédica
CRBM - 24963


CPF :007.702.601-28 Paciente :Cristiano Dos Santos Siqueira RG :17890160/SSP MT
 CNPJ :38.824.274/0001-78 Razão :DETONA PERFURACAO E CONSTRUCAO LTDA
 Nascimento :29/05/1986 Idade : 39 anos
 Motivo :Admissional Setor :GERAL
 Repouso :14h Função :AJUDANTE DE PERFURATRIZ
 Data do Exame : 23/02/2026

Orelha Direita

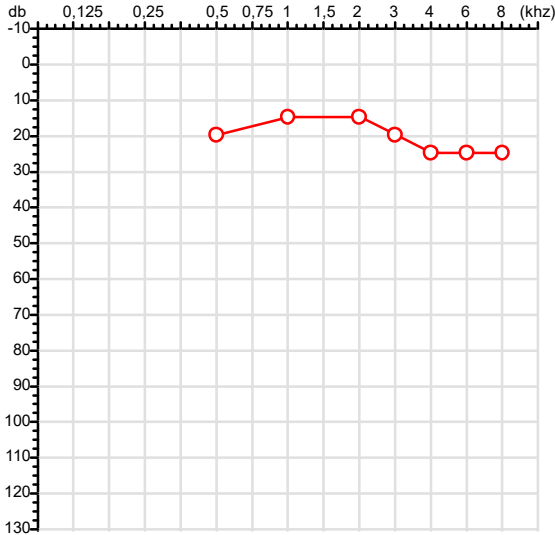

Audiometria

Orelha Esquerda

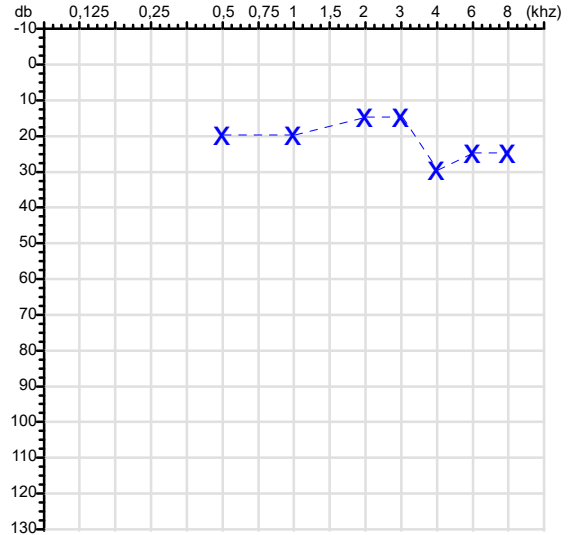

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	15	20	25	25	25

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	15	15	30	25	25

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	15	17	20	25	25	23

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	15	18	15	30	25	23

Laudo Clínico OD

Audição normal

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Dr. Ericki Augusto Cenedese
 Médico
 CRM - MT 16240

Dr. Ericki Augusto Cenedese
 CRM-MT 16240
 NIS : 14302194355

Assinatura eletrônica :A3D0E98AE3EB38A2DB7C2C05542CB9BB
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Cristiano Dos Santos Siqueira
**** Assinado por biometria ****

Modelo do Audiometro :AS-60 - AUDITEC
 Última Aferição :12/08/2025



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 38824274000178 Fantasia : DETONA PERFURACAO E CONSTRUCAO
Razão Social : DETONA PERFURACAO E CONSTRUCAO LTDA
Endereço : AV P N.º S/N Complemento : QUADRA07 LOTE 06
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78095160

Funcionário

Nome : Cristiano Dos Santos Siqueira Setor: GERAL
CPF : 00770260128 Cargo: AJUDANTE DE PERFURATRIZ
RG : 17890160 / SSP MT Nascimento: 29/05/1986

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Várzea Grande 23 de fevereiro de 2026

Resultado: NORMAL

Dr. Ericki A. Cenedese
Médico
CRM - MT 16240

Dr. Ericki Augusto Cenedese
CRM-MT 16240
NIS 14302194355

Autenticação Assintatura :9E8001AD10A7135A1FA5ABC8150AEEEC
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>