
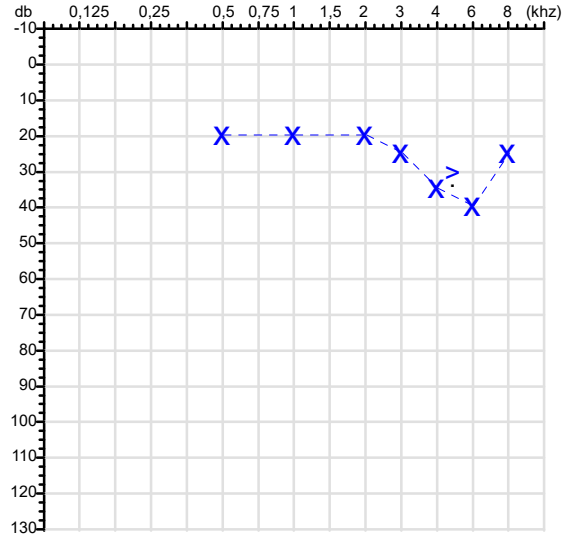


CPF :317.932.742-15	Paciente :Elizeu Matias Dos Santos	RG :/
CNPJ :04.716.683/0001-39	Razão :C A DO NASCIMENTO ME	
Nascimento :01/01/1971	Idade : 55 anos	
Motivo :Periódico	Setor :GERAL	
Reposuo :14h	Função :OPERADOR DE PA CARREGADEIRA	
Data do Exame : 14/04/2026		

**Orelha Direita**

Audiometria

**Orelha Esquerda**

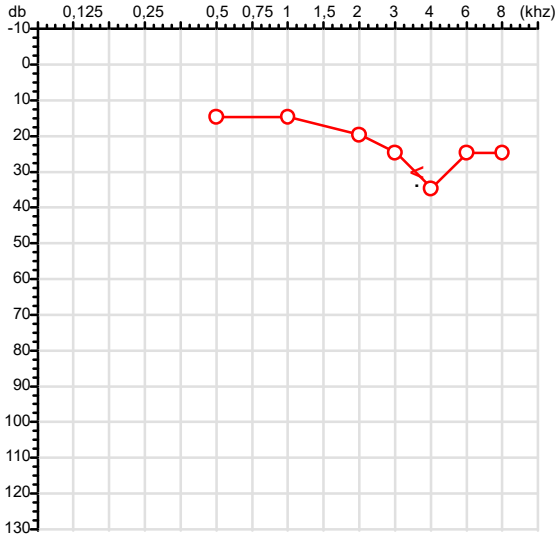

**Aérea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	15	20	25	35	25	25

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	20	25	35	40	25

**Óssea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	30	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	30	NDG

**Médias Tritonais**

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	15	20	17	25	35	25	28

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	20	20	25	35	40	33

**Laudo Clínico OD**

Alteração auditiva neurossensorial com configuração em entalhe

**Laudo Clínico OE**

Alteração auditiva neurossensorial com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
Fonoaudiólogo  
Audiologia Clínica e Ocupacional  
CRFa/ 5-5297-8

Emanuel Sempio  
Fonoaudiólogo  
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :F2B7BF6DBAB4D7949DC6FE9FA6FA2B41

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Elizeu Matias Dos Santos*

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025