



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 14915029000108 Fantasia : ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
Razão Social : ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
Endereço : ROD ARQUITETO HELDER CANDIA N.º 1200 Complemento : KM 3.5
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78048150

Funcionário

Nome : Kelton Bruno Moraes Sousa Setor: TERRAPLANAGEM
CPF : 07846511165 Cargo: OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR
RG : / Nascimento: 15/04/2002

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL



Cuiabá 14 de abril de 2026

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior
CRM-MT 15709
NIS 269.85078.64-6

Autenticação Assintatura :952341D610E2D1829F6A1373715845D5
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

CPF :078.465.111-65	Paciente :Kelton Bruno Moraes Sousa	RG :/
CNPJ : 14.915.029/0001-08	Razão :ENCOMIND ENGENHARIA LTDA	
Nascimento :15/04/2002	Idade : 23 anos	
Motivo :Admissional	Setor :TERRAPLANAGEM	
Reposuo :14h	Função :OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	
Data do Exame : 14/04/2026		

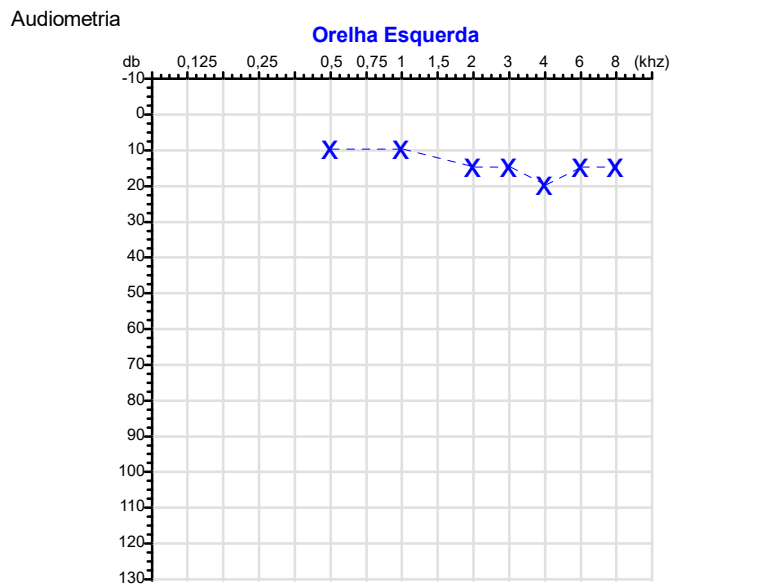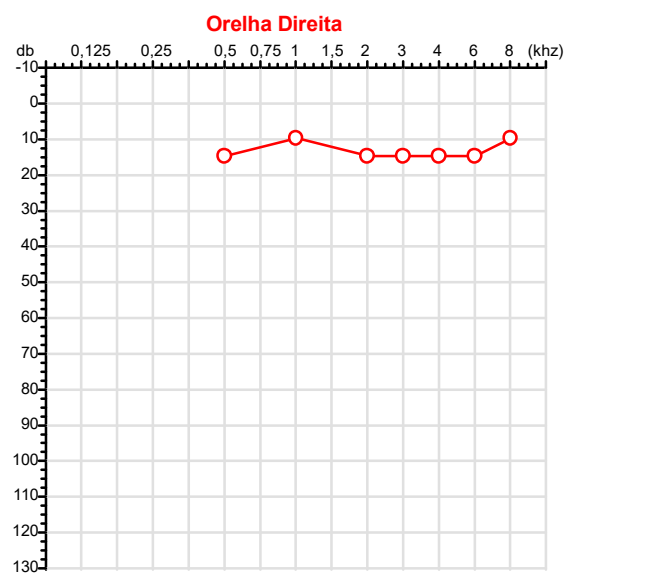

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	15	15	15	15	10

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	10	10	15	15	20	15	15

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	15	13	15	15	15	15

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	10	10	15	12	15	20	15	17

Laudo Clínico OD
Audição normal

Laudo Clínico OE
Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8
Assinatura eletrônica :30896AA8D779D3BEE02A89FF125B5657
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Kelton Bruno Moraes Sousa
** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
Última Aferição :12/08/2025

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 814667
Primeiro Nome: KELTON BRUNO MORAE
Sobrenome:
Data: 14/04/2026

Data de nascimento: 15/04/2002
Sexo : Macho
Peso (kg): 64.0
Altura (cm): 170.0

Capacidade Vital Forçada

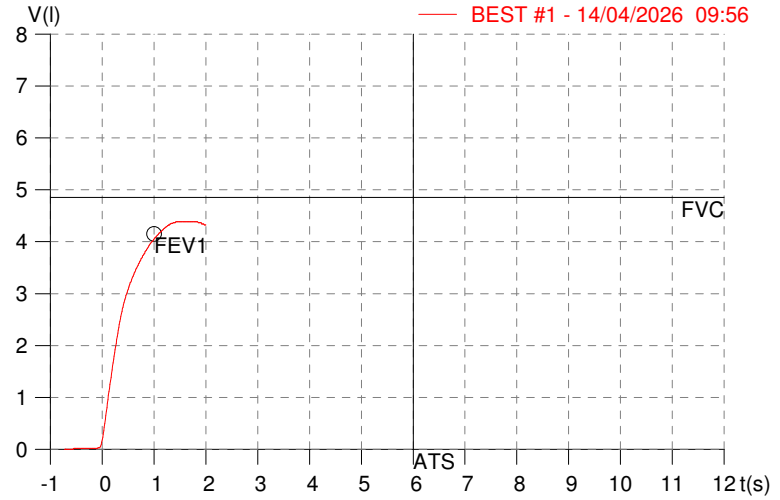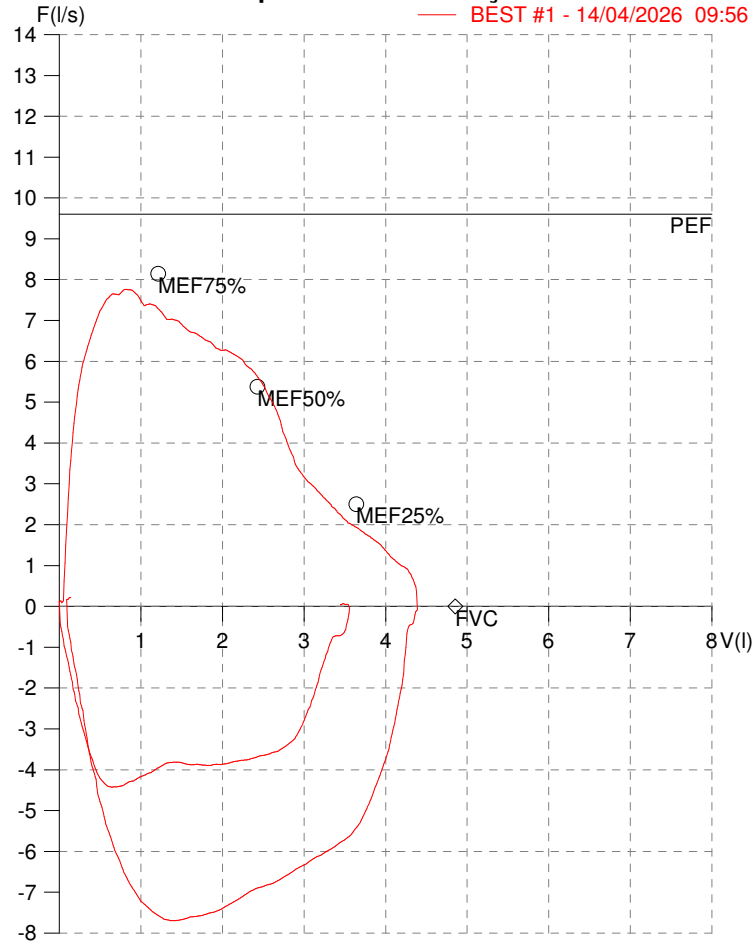

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.85	4.40	90.7
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	4.85	4.40	90.7
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	4.15	4.04	97.3
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	9.60	7.76	80.9
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		7.70	
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	83.1	91.8	110.5
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	5.01	4.92	98.3
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	8.15	7.41	91.0
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	5.38	6.05	112.5
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.50	2.55	102.1
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.4	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	575.9	465.8	80.9

Diagnóstico:
 Espirometria normal

Impresso 14/04/2026

Cod.: 578904	Paciente: Kelton Bruno Moraes Sousa	Sexo: Masculino	Idade: 24 (A)
Atendido em: 14/04/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 07846511165	Convênio: Hismet

GLICOSE EM JEJUM

96 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 14/04/2026 Liberado em: 14/04/2026 13:34

Valores de Referência:
70 a 99 mg/dL



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662

Cod.: 578904	Paciente: Kelton Bruno Moraes Sousa	Sexo: Masculino	Idade: 24 (A)
Atendido em: 14/04/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 07846511165	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 14/04/2026 Liberado em: 14/04/2026 13:48

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	5,52	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	15,3	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	43,2	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	78,3	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	27,7	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	35,4	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	12,4	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	7.960/mm³		3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	61,6%	4.903/mm³	50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	61,6%	4.903/mm³	50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	6,9%	549/mm³	2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,6%	48/mm³	0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	24,2%	1.926/mm³	25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Monócitos.....:	6,7%	533/mm³	2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	275.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	10,4/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,290%	0,100 a 0,500%
PDW.....:	11,9	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662